ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้และนายอำเภอหนองแค จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เปรมยุดา บุญจันทร์แดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อกำหนดการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ แต่ต้องก่อสร้างหรือติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานของการบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน การติดตั้ง ฝังไว้บนดินหรือพื้นดิน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๑)

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๒)

๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จที่ได้จากท้องตลาด การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป โดยใช้ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๓)

๔. บ่อดักไขมันแบบอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรืออาจเป็นแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ


การติดตั้งบ่อดักไขมันทั้ง ๔ ข้อ ต้องมีขนาดเหมาะสมตามขนาดและประเภทอาคาร ขนาดของบ่อดักไขมัน และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน การติดตั้ง ฝังไว้บนดินหรือพื้นดิน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๑)

แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย
แบบถังดักไขมันขนาด ๑ ครัวเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.ø2"–3"

บ่อพักซีเมนต์สีเหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ø 2"–3"

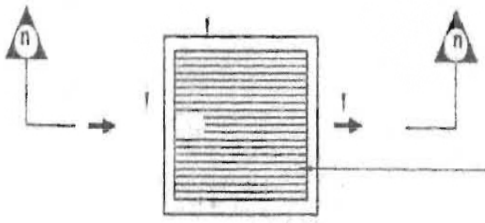

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ø 6มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม


แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.ø2"–3"

± ระดับดิน


บ่อพักซีเมนต์สีเหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ø 6มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ø 2"–3"

ทรายหยาบอัดแน่น

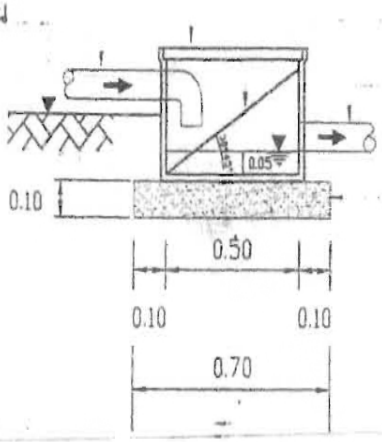


รูปตัด ก–ก

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบแสดง	ถังดักขยะ		
ผู้ออกแบบ			
ออกแบบ			
เขียนแบบ			
ตรวจสอบ	ณรงค์ ตรงประเสริฐ	มาตราส่วน	1:20
อนุมัติ	อนุรักษ์ จิรัจนันท์	วันที่	2 มี.ค. 2548
แบบลงที่	000	แผ่นที่	1
จาก	1		

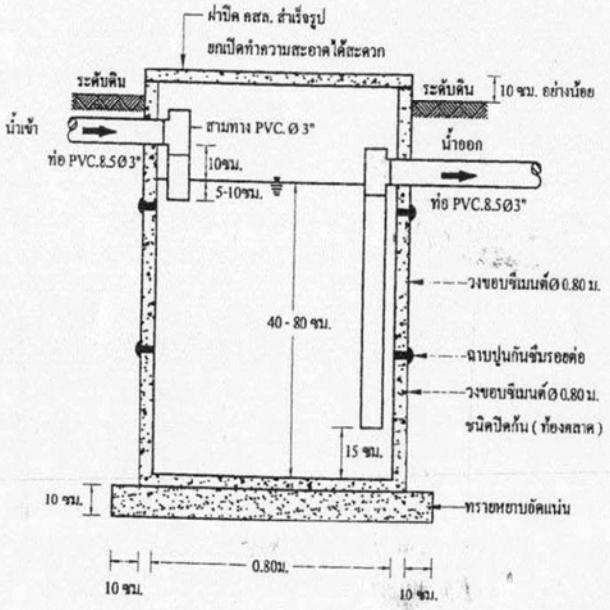

รูปตัด A - A

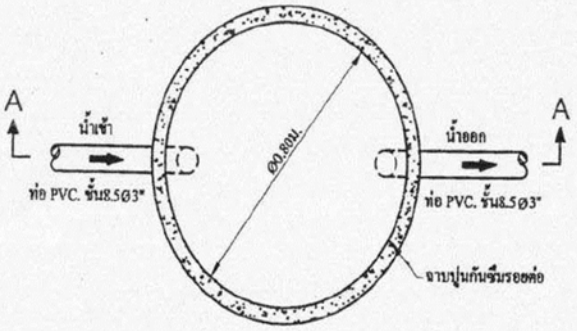

แปลนบ่อดักไขมัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบ้านเรือนชุมชน)			
โครงการ			
แบบแสดง	บ่อดักไขมันสำหรับบ้านพักอาศัย 1 ครัวเรือน		
สำรวจ	-		
ออกแบบ	เฉลิม ละอุลนาท จิรวัตร จิรชัยสุรัตน์		
เขียนแบบ	ชาญกร มณีวัลย์ ธรรพล เลิศเกียรติบุตร		
ผอ.กบร.	ชลชาย พรงประเทอง	มาตราส่วน	not to scale
ผอ.กจน.	ชนุตินธ์ ชีรวัฒน์	วันที่	1/มิ.ย./2549
แบบแสดงที่	000	แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 1

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมัน


ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงจรขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

<u>หมายเหตุ</u> : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

แบบที่ ๑

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถังดักไขมันขนาด ๒ ลบ.ม/วัน

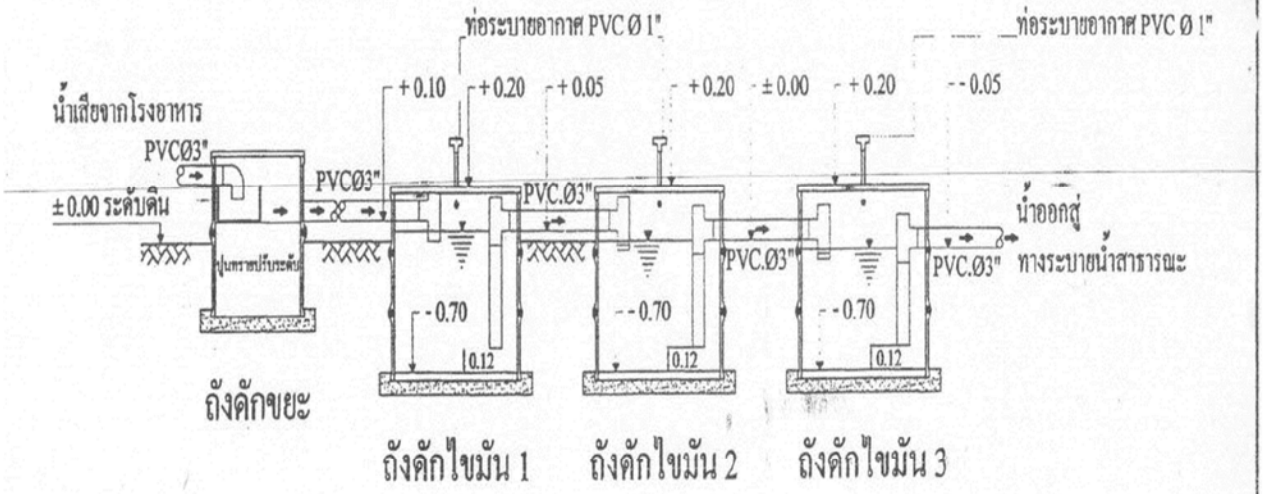

รูปตัด ก - ก ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม.(ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์		
ออกแบบ	นาย เฉลิม คะกรุดนาค นาย ทวีป ณ. ระนอง		
เขียนแบบ	นาย สมภพ บณีรัตน์ นาย บรรพต แย้มกลิ่นพุฒ		
คอ.สนพ.	นาย สมชาย ทรงประกอบ	แผ่นที่	
คอ.สพน.	นาย อนุพันธ์ อิฐรัตน์	วันที่	

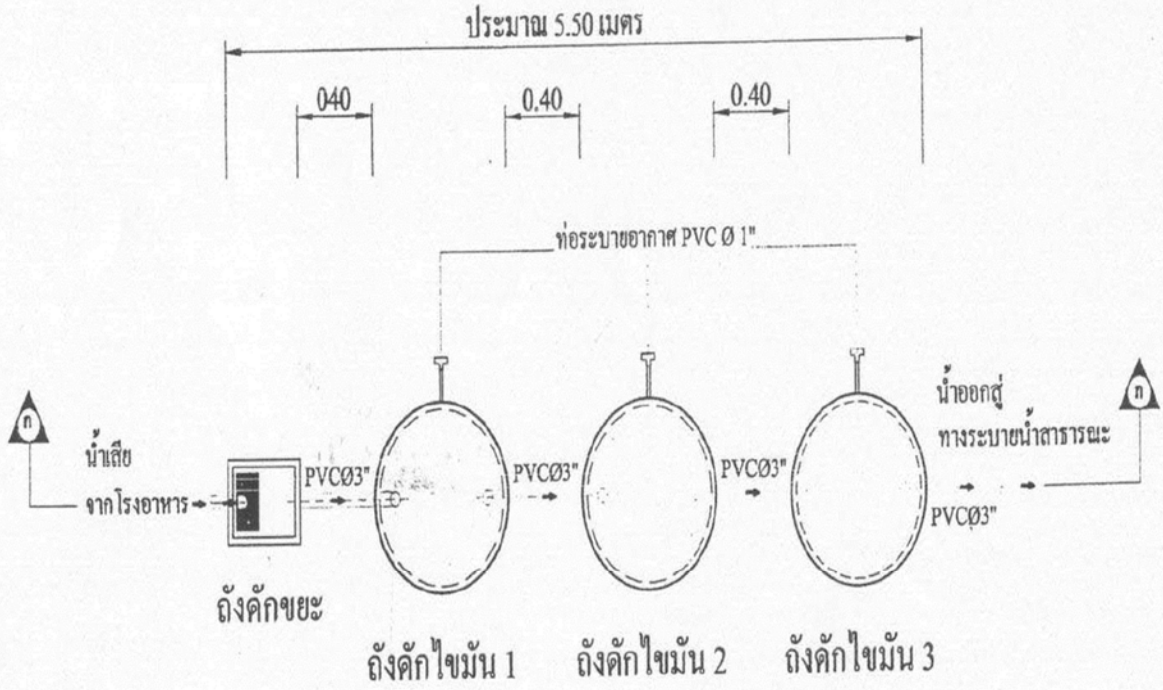

ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)


ถังดักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด-Ø 1.00 ม.(ฝาสังกะสีเบอร์ 28ใส่ขอบ 0.05 ม.โดยรอบพร้อมผสริมลวด

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบแสดง	แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์		
ออกแบบ	นาย เฉลิม คะกรุดนาค นาย ทวีป ณ. ระนอง		
ตรวจแบบ	นาย สมภพ มณีรัตน์ นาย บรรพต แย้มกลิ่นพุด		
ผอ.สนพ.	นาย สมชาย ทรงประกอบ	แต่งตั้ง	
ผอ.สนน.	นาย อนุพันธ์ อิฐรัตน์	วันที่	

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๒)

แบบที่ ๒
สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่
แบบถังดักไขมันขนาด ๔ ลบ.ม/วัน

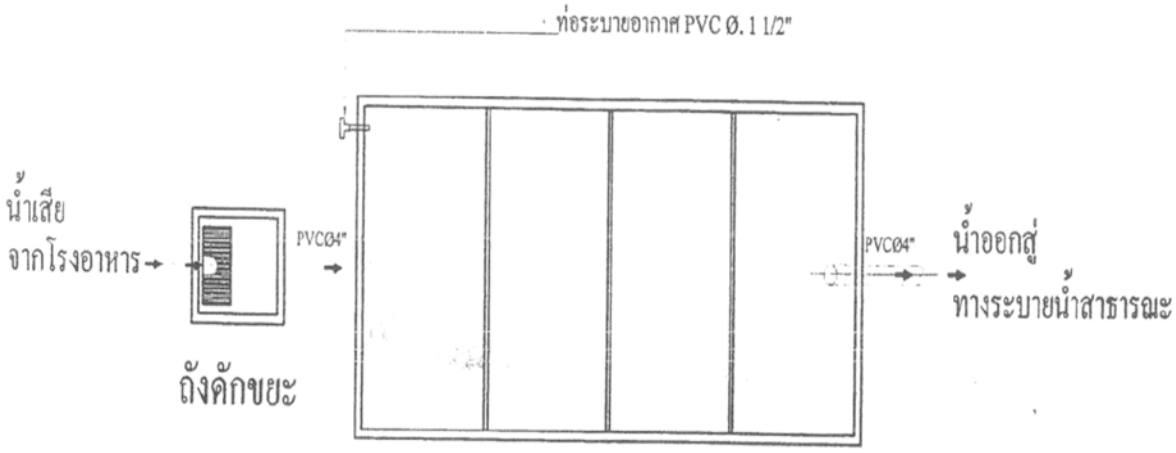


ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม.7 วัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบแสดง	แบบมาตรฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ออกแบบ	นายเจริม คะลุคนาค นายทรีป ฆระนอง		
เขียนแบบ	นายสมเกษ มณีรัตน์ นายบรรพต แย้มกลิ่นขุด		
ผอ.กนพ.	นายสมราช ทรงประถอบ	แผ่นที่	
ผอ.สพน.	นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์	วันที่	

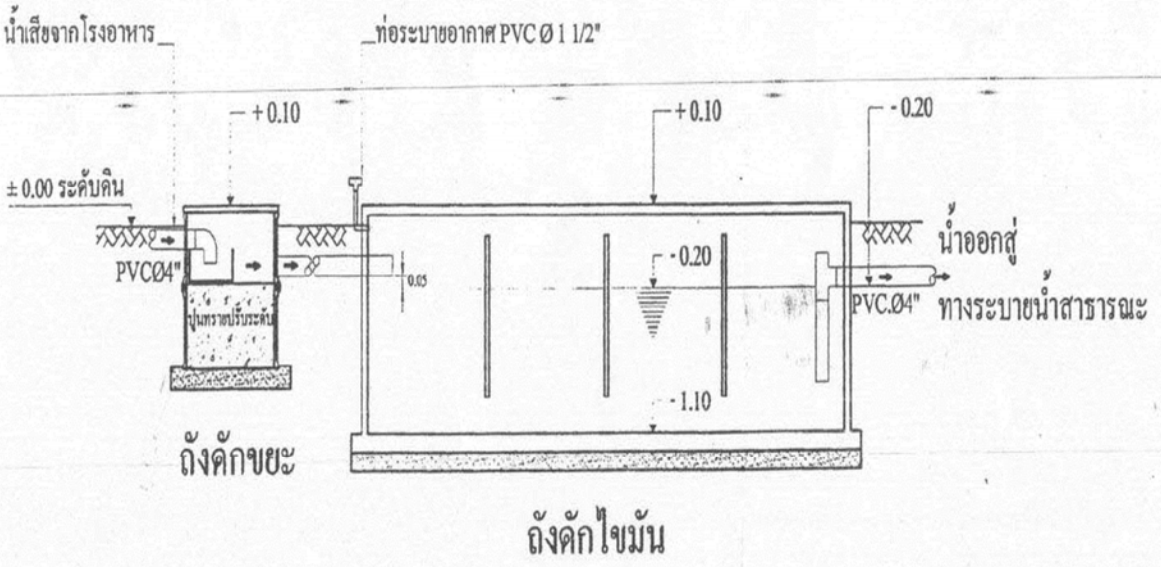


ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
เรื่องแสดง	แบบมาตรฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ออกแบบ	นาย เฉลิม คะกรุดนาค นาย พรีป ณ ระนอง		
เขียนแบบ	นาย ชนกพ บดีรัตน์ นาย บรรพต เย็บกลิ่นพุ่ม		
ผอ.สนพ.	นาย ณรงค์ ทรงประกอบ	แผ่นที่	
ผอ.สพน.	นาย อนุพันธ์ อิฐรัตน์	ฉบับที่	

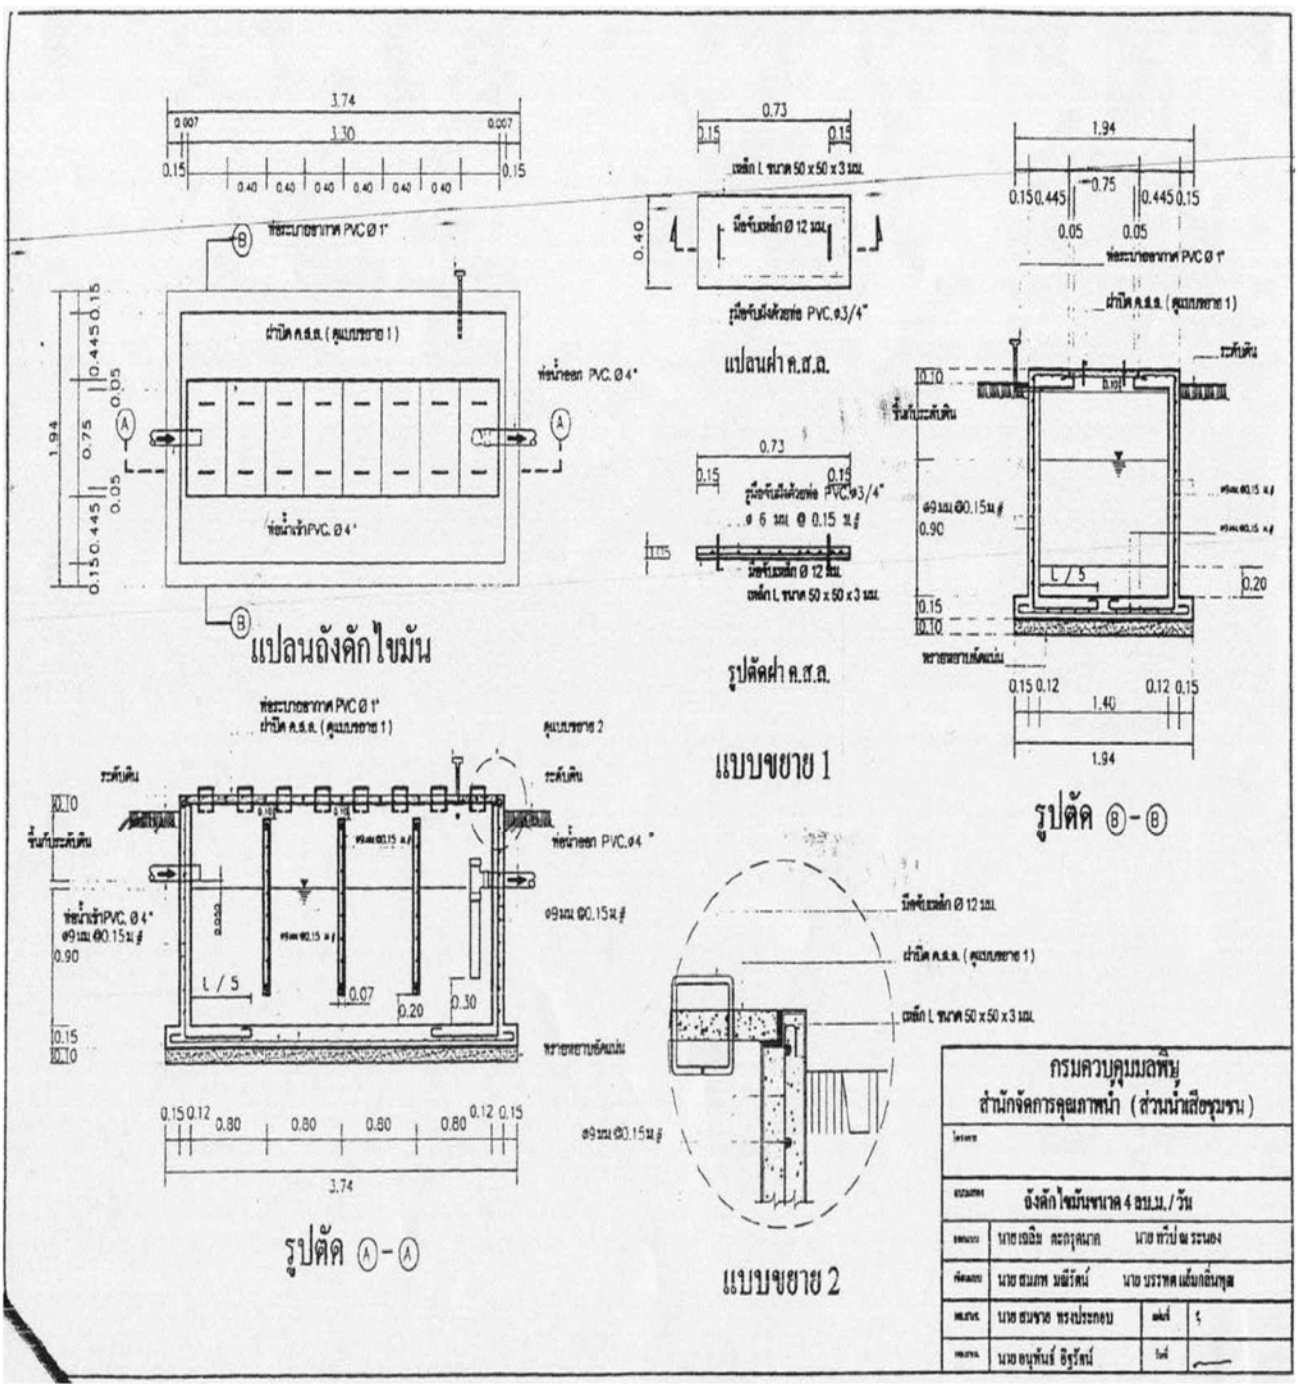
แปลนถังดักไขมัน
รูปตัด Ⓐ-Ⓐ
แปลนฝา ค.ส.ล.
รูปตัดฝา ค.ส.ล.
แบบขยาย 1
แบบขยาย 2
รูปตัด Ⓑ-Ⓑ
ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"
ฝาปิด ค.ส.ล. (คุมแบบขยาย 1)
ท่อน้ำออก PVC. Ø 4"
ท่อน้ำเข้า PVC. Ø 4"
ø9 มม @0.15 ม.
เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 3 มม.
มือจับเหล็ก Ø 12 มม.
รูมือจับยึดด้วยท่อ PVC.ø3/4"
ø 6 มม @ 0.15 ม.
ระดับดิน
ชั้นกันระดับดิน
L / 5
หรายหยาบอัดแน่น
คุมแบบขยาย 2
กรมควบคุมมลพิษ
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)
ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน
นายเฉลิม ละกุลนาค
นายกิตติ์ ณ ระนอง
นายธนภพ มณีรัตน์
นายบรรพต แต้มกลิ่นทุม
นายธนชาย ทรงประกอบ
นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง(ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๑๔	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐


<u>หมายเหตุ</u> : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ ตามตารางข้างบนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ


๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จที่ได้จากท้องตลาด การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป โดยใช้ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน รายละเอียดตามแบบแนบ (แบบที่ ๓)

แบบที่ ๓
สำหรับบ้านพักอาศัย ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน
แบบสำเร็จรูปตามท้องตลาด

รายละเอียด ถังไบโอเทค


ข้อมูลรายละเอียด		BT-11E	BT-19E	BT-24E	BT-37E	BT-56E
การเลือกใช้ให้เหมาะสม (คน)	บ้าน / แฟลต / ห้องแถว	3	5	7	10	15
	โรงงาน	15	25	35	50	75
	โรงเรียน	9	15	20	30	45
	สำนักงาน	12	20	30	40	60
ปริมาตรถัง (ลิตร)	ส่วนแยกกากตะกอน	810	1304	1680	2556	3840
	สื่อชีวภาพของส่วนบำบัดและตักชัลไฟล์	220	346	440	644	960
	ปริมาตรรวม	1030	1650	2120	3200	4800
น้ำหนักถัง (กิโลกรัม)	น้ำหนัก (ไม่รวมน้ำ)	73	95	100	145	190
ขนาดถัง (เมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø	1.26	1.45	1.45	1.82	2.07
	ความสูง (H)	1.49	1.72	2.06	2.14	2.36
	ระดับท้องท่อเข้า (A)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	ระดับท้องท่อออก (B)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
ขนาดท่อ (นิ้ว)	ท่อน้ำเข้า , ท่อน้ำออก	Ø4"	Ø4"	Ø4"	Ø2"	Ø4"
	ท่อระบายอากาศ	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"	Ø2"

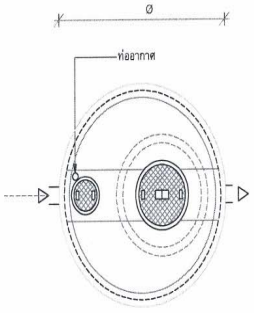

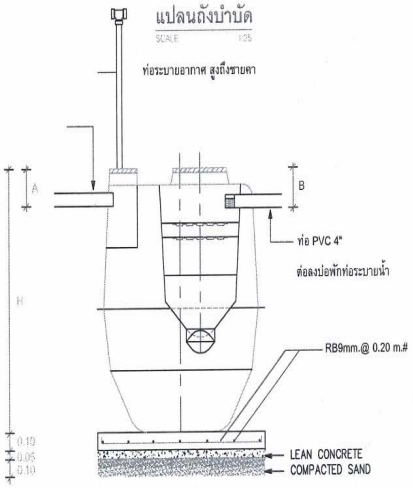


แปลนถังบำบัด
SCALE 1:25


รูปตัดถังบำบัด
SCALE 1:25



แปลนบ่อดักไขมัน
SCALE 1:25



รูปตัดบ่อดักไขมัน
SCALE 1:25

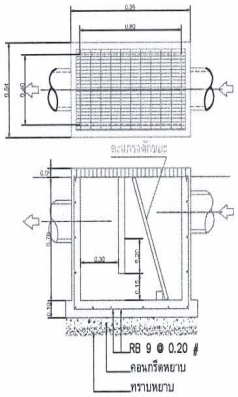

*กรณีเลือกใช้บ่อบำบัดสำเร็จรูป

แบบถังสำเร็จรูปตามท้องตลาด

