

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะนะ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะนะ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลจะนะ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะนะและนายอำเภอจะนะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะนะ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะนะ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คูคลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตําบลจะแนะรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สาตี สาและ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะแนะ

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะนะ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (เมตร)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (เมตร)	
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ (เมตร)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (เมตร)	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย


แบบที่ ๑

สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถัดักไขมัน ขนาด ๑ ครั้วเรื้อน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

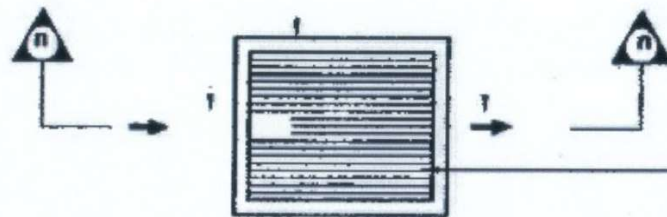


ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระดับดิน



บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

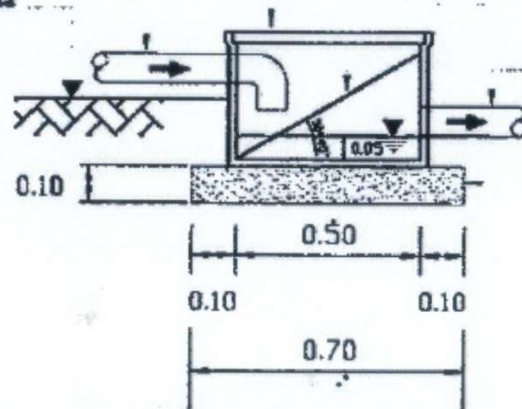

ทรายหยาบอัดแน่น

รูปตัด ก-ก

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดมลพิษ)			
โครงการ			
ลักษณะ			
สาขา	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรม		
อาจารย์	นาย วิชาญ น. วิชาญ วิชาญ น.		
ผู้สอน	นาย วิชาญ น. วิชาญ น. วิชาญ น.		
ชื่อวิชา	การบำบัดมลพิษ	จำนวน	1 : 20
ชื่อวิชา	การบำบัดมลพิษ	ชื่อ	วิชาญ น. วิชาญ น.
ชื่อวิชา	การบำบัดมลพิษ	ชื่อ	วิชาญ น. วิชาญ น.

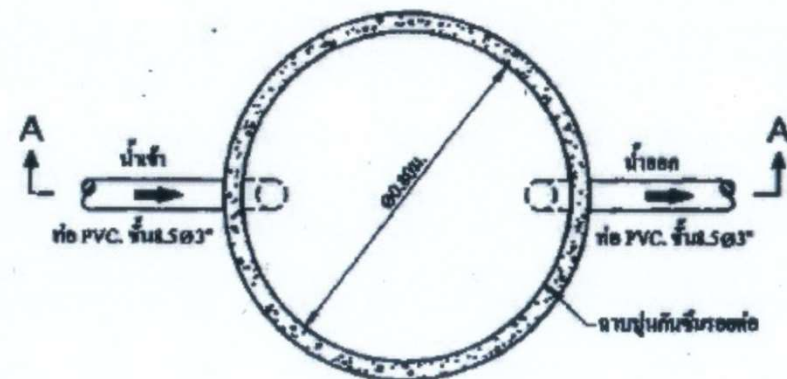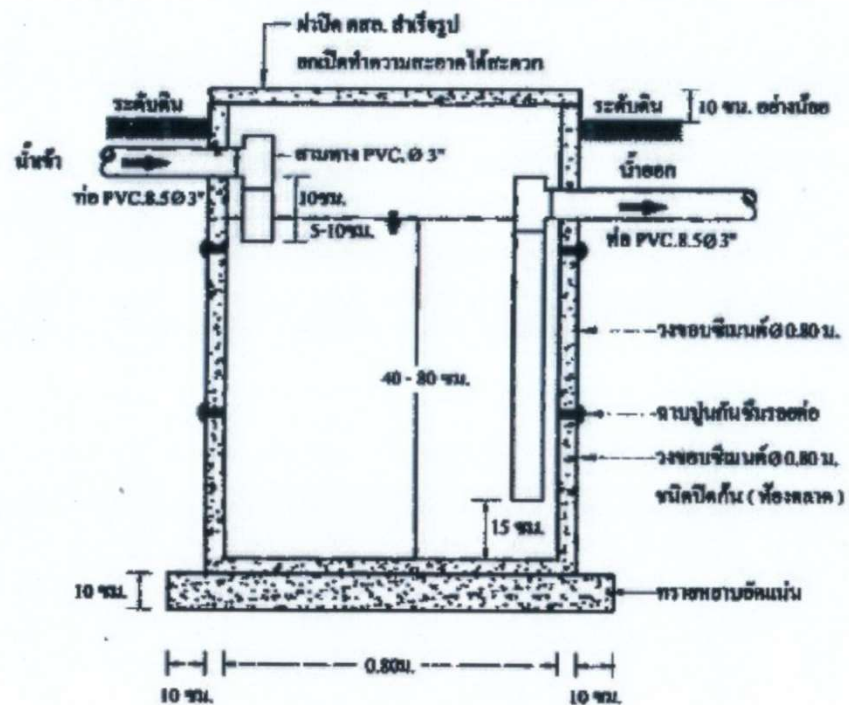


กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักงานควบคุมมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)			
กรุงเทพฯ			
แจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ : เจ้าพนักงาน			
จำนวน	-		
สถานที่	ถนน แขวงสามวา เขตสามวา กรุงเทพมหานคร		
กิจกรรม	ขายของ แผงลอย ขนถ่าย ขนถ่ายมูล		
พ.ร.บ.ร.	มาตรา ๖๖ แห่งพ.ร.บ.	มาตรา ๖๖	๑๓ ๖๖
พ.ร.บ.ร.	มาตรา ๖๖ แห่งพ.ร.บ.	มาตรา ๖๖	๑๓ ๖๖
พ.ร.บ.ร.	มาตรา ๖๖ แห่งพ.ร.บ.	มาตรา ๖๖	๑๓ ๖๖
พ.ร.บ.ร.	มาตรา ๖๖ แห่งพ.ร.บ.	มาตรา ๖๖	๑๓ ๖๖

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถังดักไขมัน ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

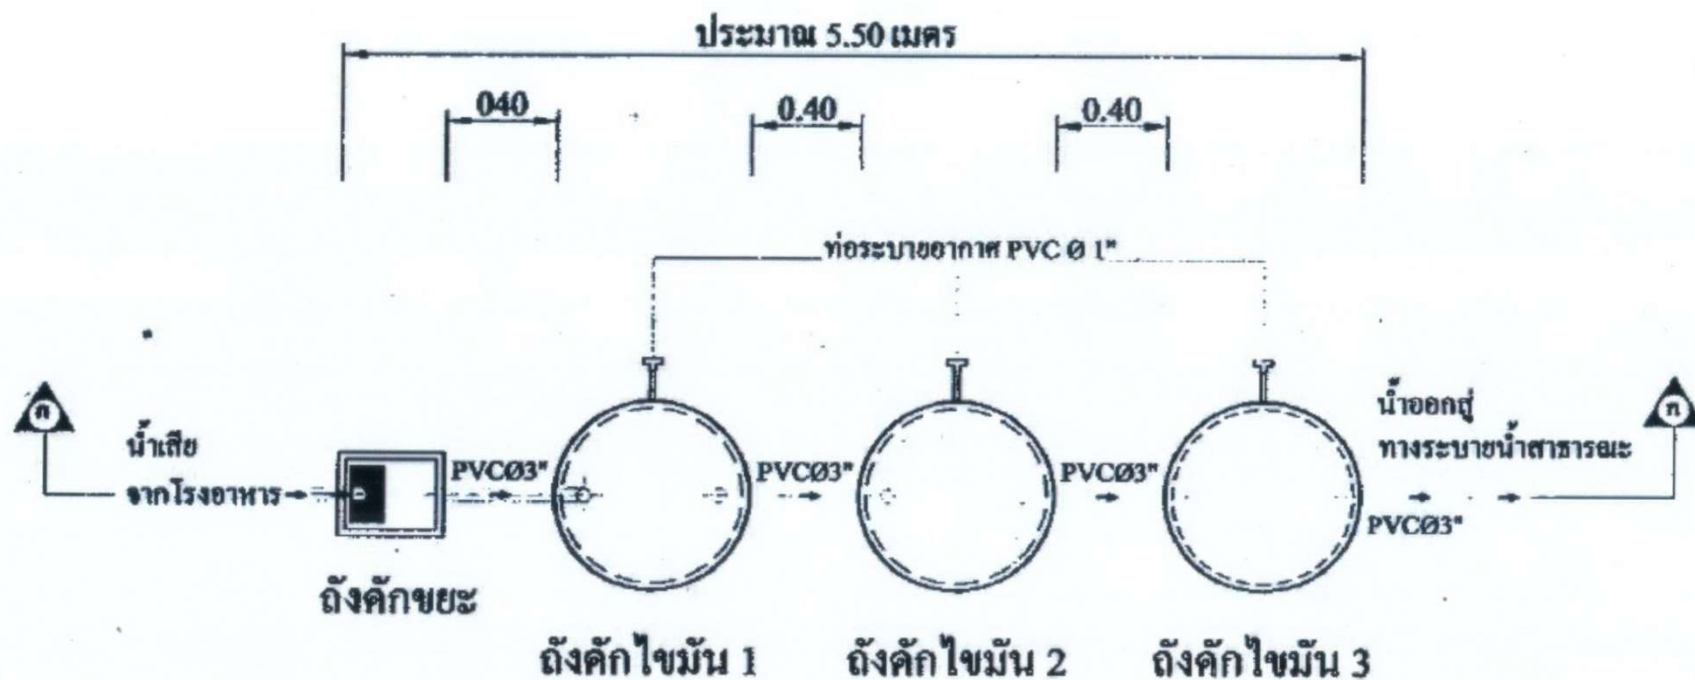

ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังคักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ๑.00 ม. (ฝาถังกะดึ้นเบอร์ 28 ใต้ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด

ท่อระบายอากาศ T PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบมาตรฐานถังคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์			
ออกแบบ	นายเฉลิม ตะกวดนาค	นายทวีป พ. วัฒนอง	
ศึกษา	นาย สมภท บัณฑิต	นายบรรพต แต้ก๊กินทุ	
ผ.บ.บ.	นาย สมราช ทรงประกอบ	๗๗	
ผ.อ.บ.	นาย อนุพันธ์ อธิวัฒน์	๗๗	

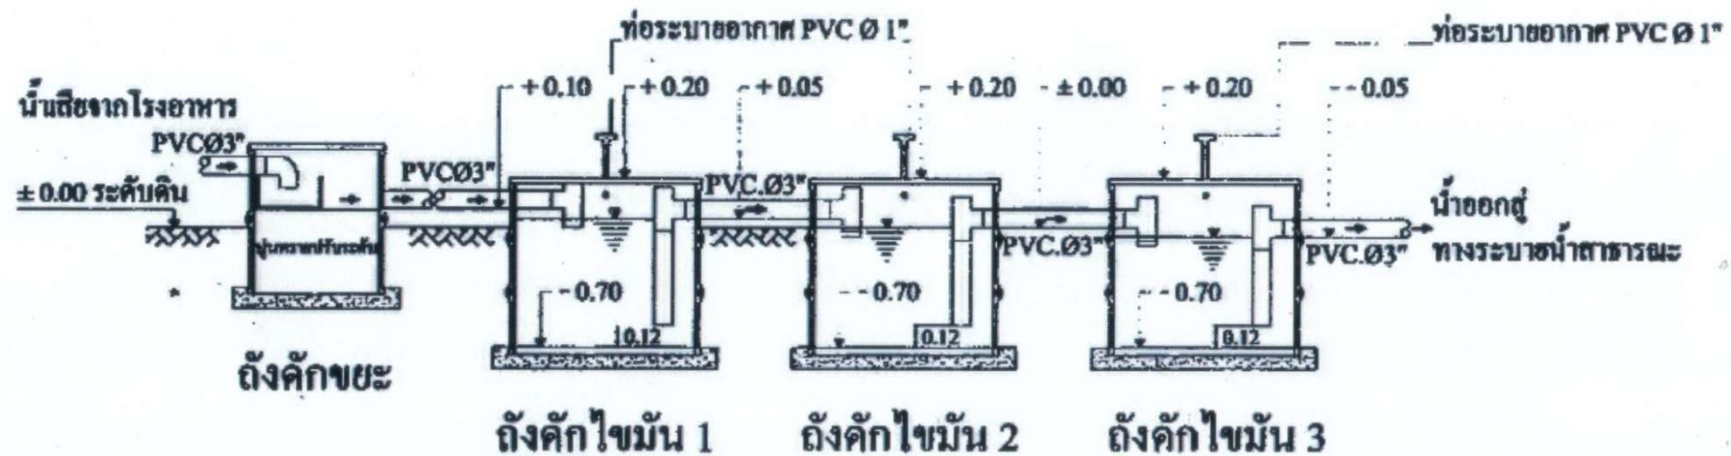

รูปตัด ก - ก ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน
(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์ตัวรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50×0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องลาด)

ถังคักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด $\varnothing 1.00$ ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โคจรพร้อมสกรูมัด)


ท่อระบายอากาศ PVC $\varnothing 1"$

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบมาตรฐานถังคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์			
ออกแบบ	นาย เฉือก ตะกวดมาก	นาย ทวีป ฐ. ระนอง	
เขียน	นาย สมภพ มณีรัตน์	นาย บรรพต แยมกัณนพุด	
ตรวจสอบ	นาย สมชาย ทรงประกอบ	นาย	
อนุมัติ	นาย สมชัย นิลจิตร	นาย	

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ท้องตลาด)

ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

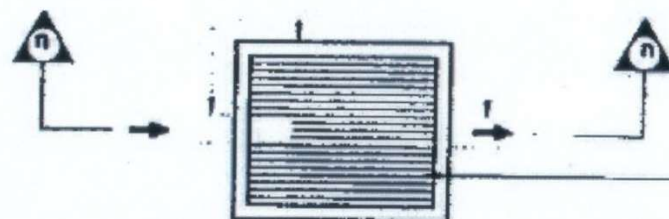


ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน

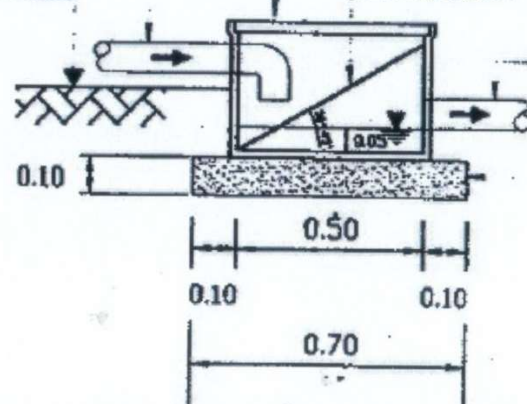

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ท้องตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.

ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทรายหยาบอัดแน่น


รูปตัด A-A

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)			
โครงการ	1		
ประเภทงาน	ลักษณะ		
ลักษณะ	[รายละเอียดงาน]		
สถานที่	[รายละเอียดสถานที่]		
วันที่	[รายละเอียดวันที่]		
ชื่อ	นาย [ชื่อ]	ตำแหน่ง	1:20
ชื่อ	นาย [ชื่อ]	ตำแหน่ง	2:20
ชื่อ	นาย [ชื่อ]	ตำแหน่ง	3:20

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่


แบบถังดักไขมัน ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

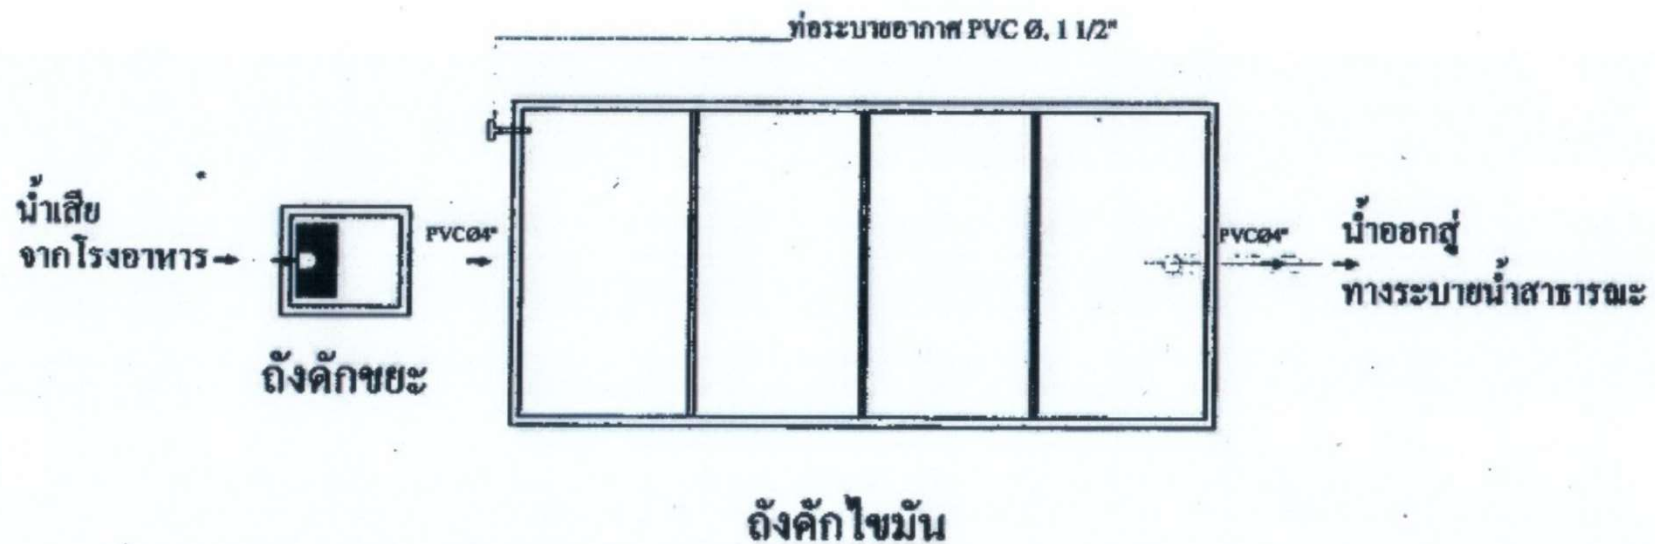

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องคลาด)
 ถังดักไขมัน กอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)			
โครงการ			
รายละเอียด			
ระบบมาตรฐานถังดักไขมันก่อนการบำบัดน้ำเสีย			
ออกแบบ	นาย อนันต์ อดุลยเดช	นาย พันธ์ ธรรมสง	
เขียนแบบ	นาย สมยศ มณีโรจน์	นาย บรรพต เมื่อน้ำน้อย	
อนุมัติ	นาย สมชาย งามประยอม	๒๒	
อนุมัติ	นาย สุพจน์ อธิวัฒน์	๒๒	

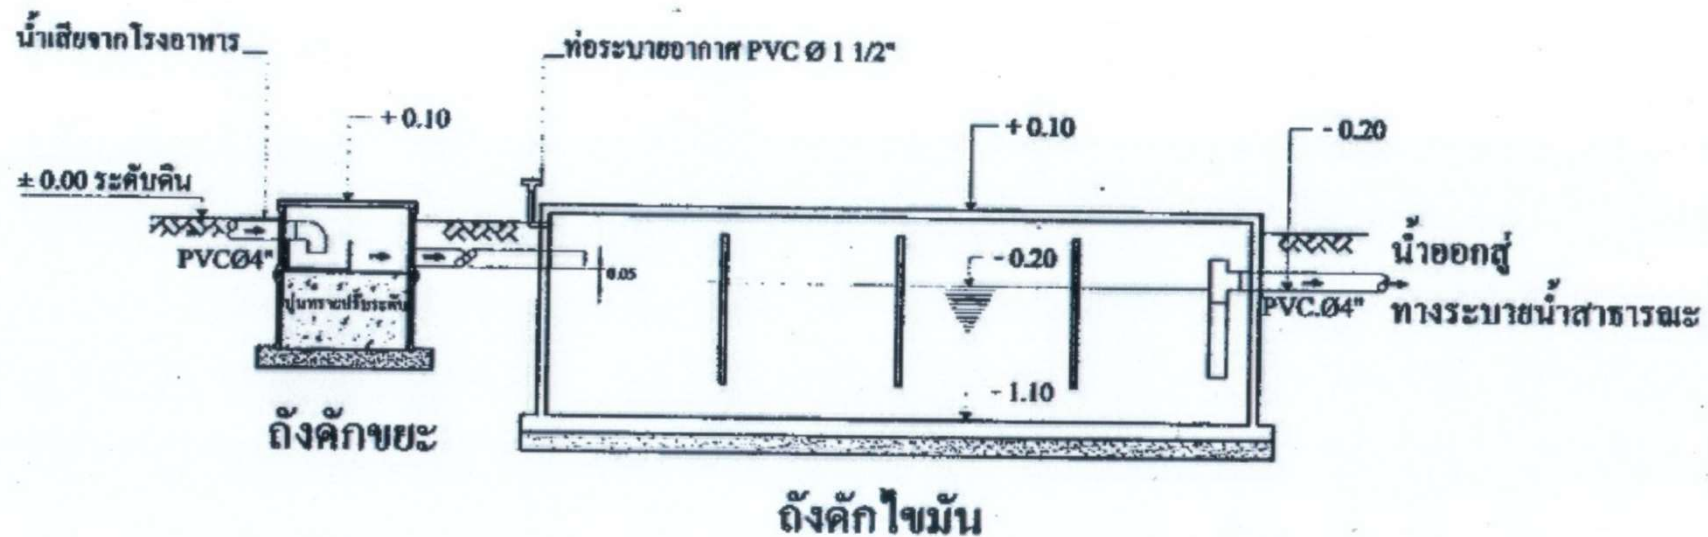


ถังคักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังคักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบแผน			
แบบมาตรฐานถังคักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ออกแบบ	นายเจษฎา ชะกุลนาค	นายทวีป น. วรรณง	
พัฒนา	นาย สมยศ มณีรัตน์	นาย บรรพต แฉะอินทุ	
ผ.ส.น.	นาย สมชาย ทรงปัทม	ผ.ส.	
ผ.ร.น.	นาย ชูพันธ์ ติงรัตน์	ผ.ร.	




แบบขยาย 2



กรมควบคุมโรคพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ _____			
ผู้ศึกษาประมาณ 4 คน / วัน			
นาย _____	นาย _____	นาย _____	นาย _____
นาย _____	นาย _____	นาย _____	นาย _____
นาย _____	นาย _____	นาย _____	นาย _____
นาย _____	นาย _____	นาย _____	นาย _____

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

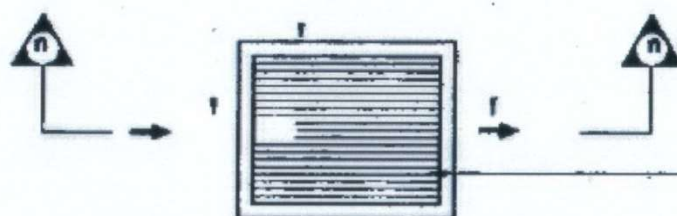


ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน

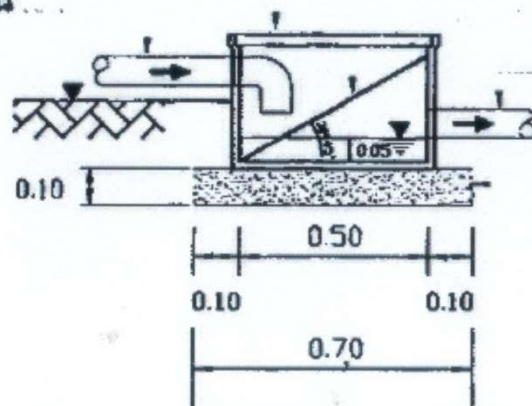

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทราซหยาบชัดเจน

รูปตัด ก-ก

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)			
โครงการ			
ชนิดโครงการ			
สัญญา	บรรพต ภิรมย์ภักดี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔		
ออกแบบ	สุวิทย์ ธรรมะธรรมะ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔		
ตรวจสอบ	สมชาย ภิรมย์ภักดี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔		
ผ.บ.ร.	สมชาย ภิรมย์ภักดี	ขนาด	1:20
ผ.บ.น.	สุวิทย์ ธรรมะธรรมะ	วันที่	25.๑.25๖๓
หมายเลข	๑๐๐	หน้า	๑
		หน้า	๑