ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์และนายอำเภอปลวกแดง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๖ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานของการบำบัดน้ำสีย โดยแบ่งได้ ๔ แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการให้ใช้แบบมาตรฐานตามบัญชี ๑ ท้ายข้อบัญญัตินี้

แบบที่ ๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ให้ใช้แบบมาตรฐานตามบัญชี ๒ ท้ายข้อบัญญัตินี้

แบบที่ ๓ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จที่ได้จากท้องตลาด การติดตั้งใช้งานสำหรับบ้านเรือนทั่วไป โดยใช้ตามปริมาณของจำนวนประชากรในครัวเรือน การพิจารณาใช้ควรคำนึงถึงขนาดของถังที่ได้รับมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงประสิทธิภาพการกำจัดไขมันและต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) ที่กำหนดเพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

แบบที่ ๔ บ่อดักไขมันแบบอื่น ๆ สำหรับอาคารทุกประเภท ที่คำนวนและออกแบบรายละเอียดโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอตามบัญชี ๓ ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ภิญโญ ทรัพย์อรัญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์

บัญชี ๑

แบบมาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมันอาคารแบบวงขอบซีเมนต์ (แบบที่ ๑)

แบบที่ ๑ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ

จำนวนคน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		Ø (เมตร)	ความลึกน้ำ (เมตร)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๖ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๑ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๖ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๑ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๖ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๑ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๖ - ๔๐	๑.๓๙	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๑ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๖ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

<u>หมายเหตุ</u> : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ เมตร จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อย ๒ วง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ที่มา : คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗

แบบมาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมันอาคารแบบวงขอบซีเมนต์
(สำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ)

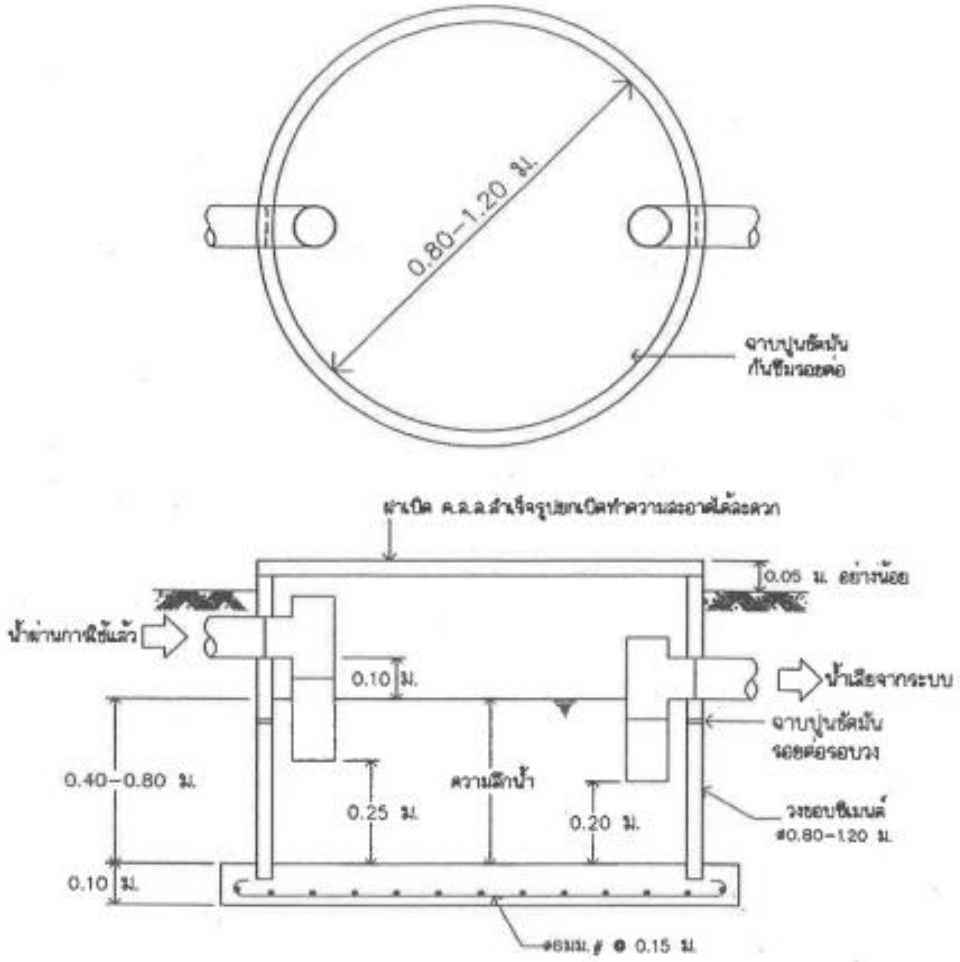

<u>หมายเหตุ</u> : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ เมตร ดังนั้น ถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ เมตร จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อย ๒ วง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ข้อแนะนำวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
(แบบที่ ๑ บ่อดักไขมันอาคารแบบวงขอบซีเมนต์)

๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายทั่วไป)

๑.๔.๑ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

๑.๔.๒ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

๑.๔.๓ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.)

๒. วิธีการก่อสร้าง

๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุดให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

๒.๑.๒ กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓ - ๖ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ × ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)

๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดก้นสามารถวางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึมจากนั้นเองวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วยาแนวรอยต่อตามรูป โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน

๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือลงน้ำตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

แบบมาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมันอาคารแบบสร้างในที่ (แบบที่ ๒)

แบบที่ ๒ บ่อดักไขมันแบบที่สร้างในที่ การติดตั้งใช้งานสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		
		ความลึกน้ำ (เมตร)	กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๑ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๖ - ๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๑ - ๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๖ - ๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๑ - ๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๖ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๑ - ๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๖ - ๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

<u>หมายเหตุ</u> : ความลึกของขนาดบ่อที่ก่อสร้างต้องเพิ่มจากความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมันอาคารแบบสร้างในที่ (แบบที่ ๒)

ที่มา : คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗

แบบมาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมันอาคารแบบสร้างในที่ (แบบที่ ๒)
สำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่

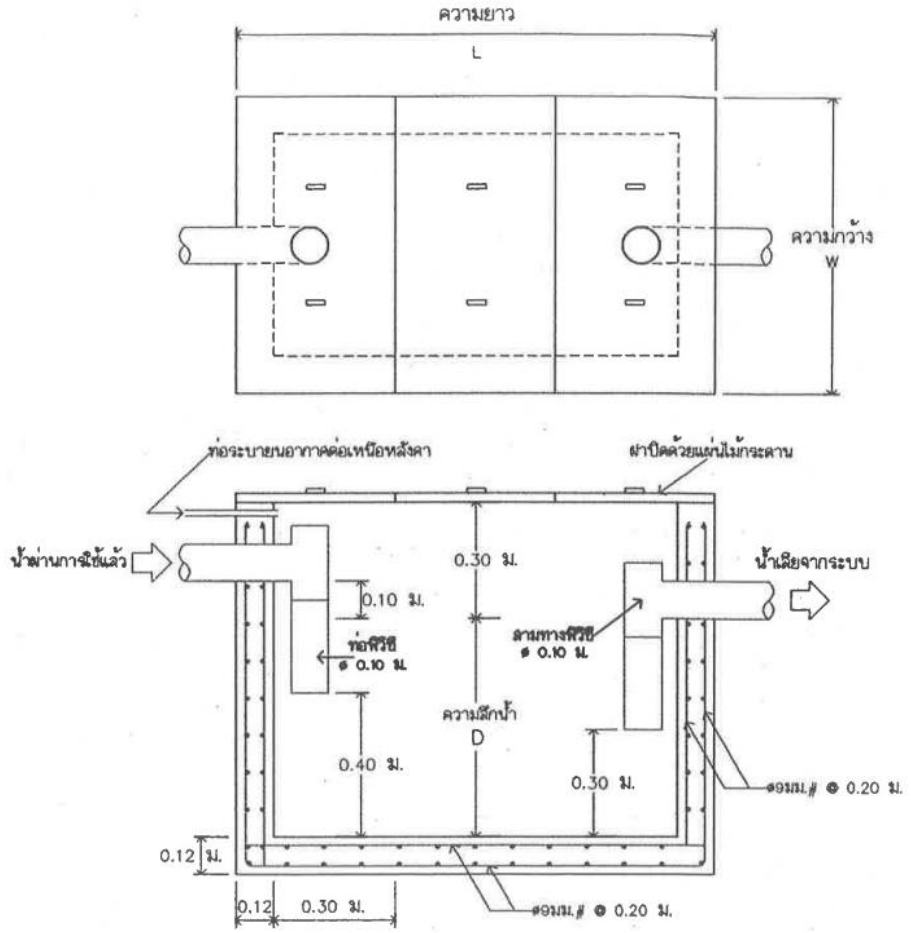

<u>หมายเหตุ</u> : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบกับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ ตารางข้านบน สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ข้อแนะนำวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
(แบบที่ ๒ บ่อดักไขมันอาคารแบบสร้างในที่)

๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.)

๒. วิธีการก่อสร้าง

๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ ค.ส.ล ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบอดักไขมัน ค.ส.ล ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๑ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

๒.๑.๒ กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)

๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป้นฟองอากาศเพราะจะทำให้มีการรั่วซึม

๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรึงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน

การใช้งานบ่อดักไขมันให้มีประสิทธิภาพในการดักไขมันจะต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง

๑. ต้องติดตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวง หรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร แล้วล่อยให้เศษขยะเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้าเสื้อผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ตั้งหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ โดยการนำไขมันที่ตักได้ปล่อยให้น้ำซึมออกจนไขมันตกตะกอนแล้วใส่ถุงให้มิดชิดจากนั้นนำไปทิ้งในถังขยะ เพื่อให้รถบรรทุกขยะนำไปกำจัด

๗. ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๖ เดือน